


Кондиционеры

Наружные кондиционеры Коммерческая часть

Кондиционеры

Наружные корзины кондиционеров коммерческой части 1-го этажа (ул. Яшиной д.6, д.8)

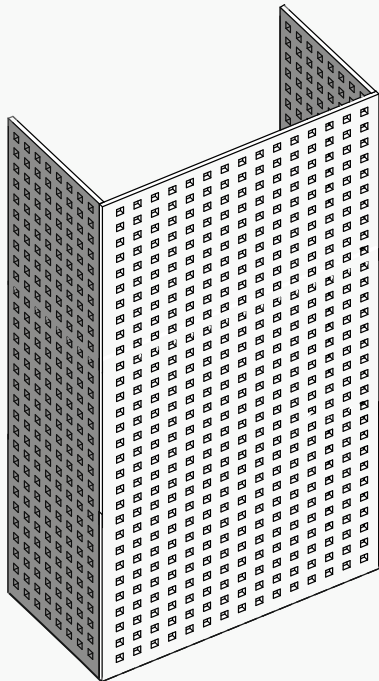


Кондиционер. Размеры внешнего блока принять в зависимости от расчета потребностей. Принят наружный блок LUM-HE120ATA2-M 840x950x426 мм (ВxШxГ). Цвет RAL корзины–9004. Корзина рассчитана на установку нескольких наружных блоков для различных коммерческих помещений.

Корзина под кондиционер 2500(3500)x1300(либо по ширине простенка)x700(1000) (ВxШxГ) мм. Данная корзина устанавливается соосно простенка между окнами, верх корзины (отм. +2,500/+3,500) соосно верху окна/низа четверти. Габариты по ширине (1300/ либо по ширине простенка) и глубине (700/1000) определённые по принятым габаритам применяемых наружных блоков кондиционеров, с целью удобства их монтажа, обслуживания, демонтажа и замены. Боковые экраны корзин необходимо довести до фасада без зазора. Перфорация боковых и переднего экрана по типу Qg (квадратная перфорация с прямыми рядами отверстий 30x30 мм с шагом в 30 мм). Полимерно-порошковая заводское покрытие, цвет RAL указывается в соответствии с таблицей наружной отделки раздела «Архитектурные решения» проектной или рабочей документации. Конструктивные узлы корзины, крепления к стене и расчет на нагрузки выполняет компания-производитель изделия. При установке каркаса корзины на отмостку следует применять металлические стойки и связи - труба 60*60*3 мм по ГОСТ Р 54157-2010 обшитый перфорированным листом, аналогичным корзинам жилой части.



Кондиционеры

Расположение кондиционеров на плане 1-го этажа (ул. Яшиной д.6, д.8)

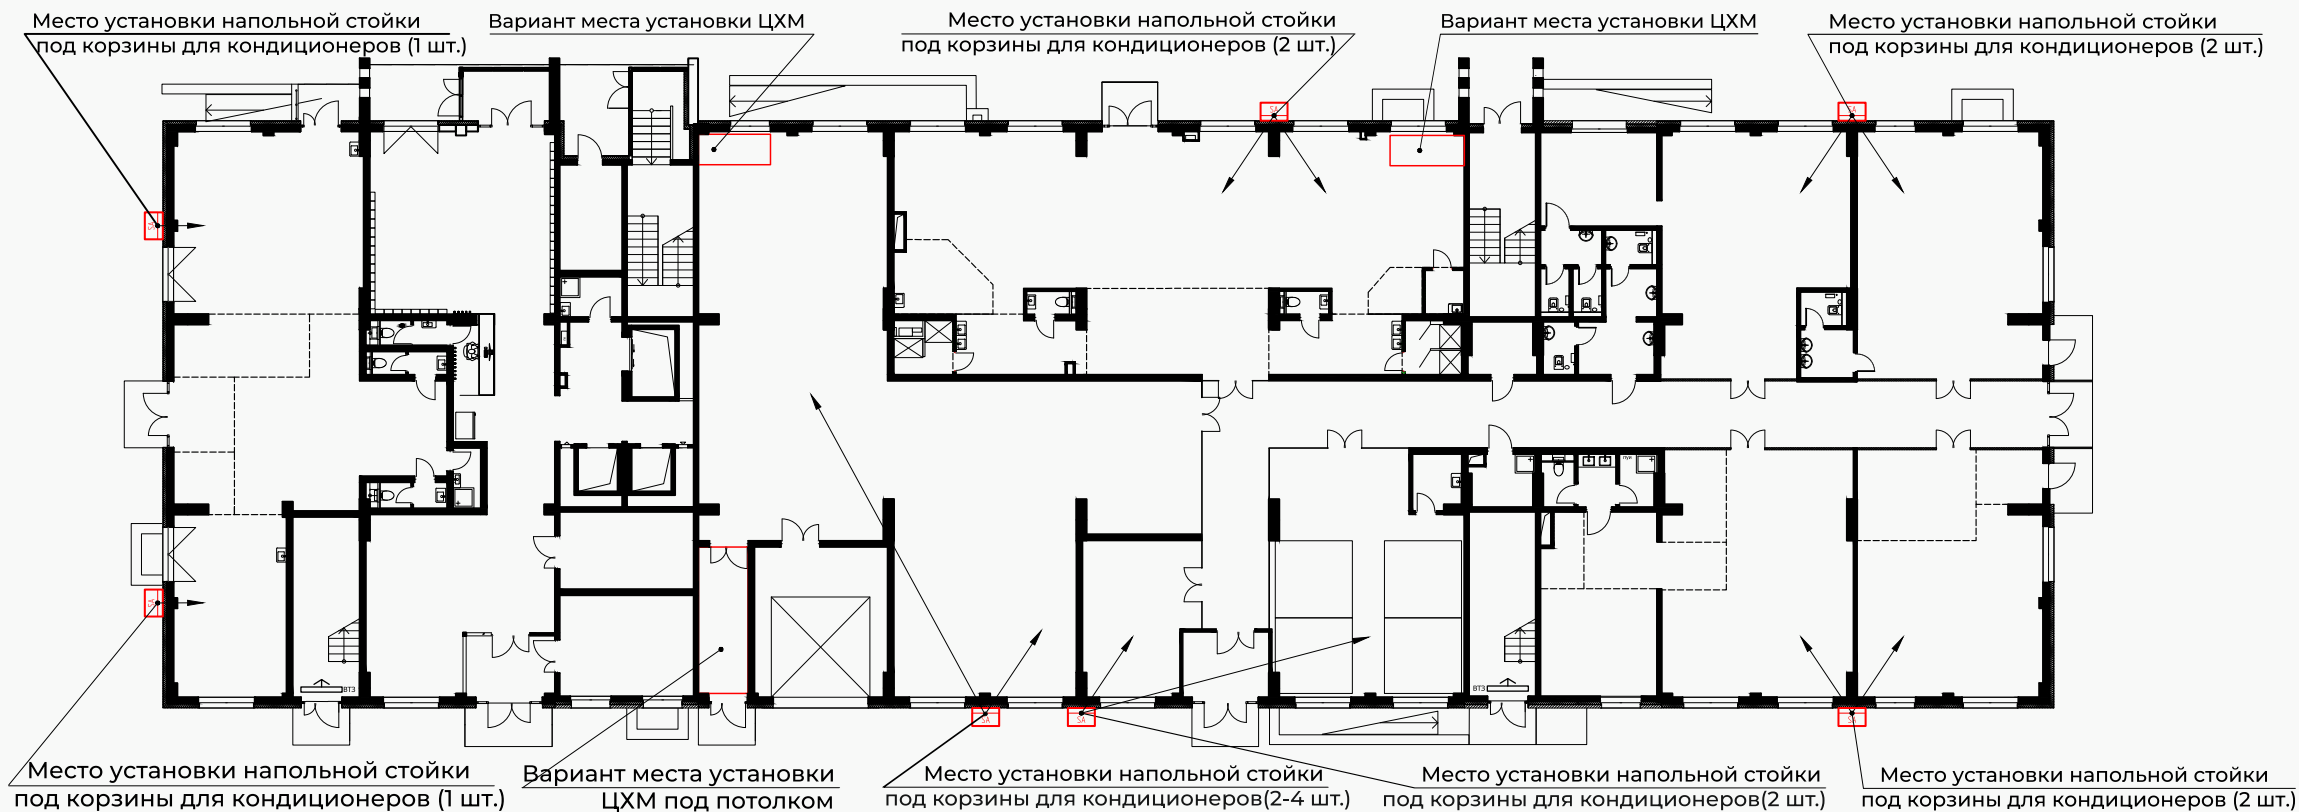

Цвет ламелей, перфорированных решеток корзин и наружных стоек под кондиционеры на фасадах из клинкерного кирпича принять RAL 9004 в соответствии с таблицей наружной отделки раздела «Архитектурные решения».

Конструкция металлических стоек - труба 60*60*3 мм по ГОСТ Р 54157-2010 обшитый перфорированным листом, аналогичным корзинам жилой части.


Габариты корзины кондиционера по ширине (1300/ либо по ширине простенка) и глубине (700/1000) определены по принятым габаритам применяемых наружных блоков кондиционеров, с целью удобства их монтажа, обслуживания, демонтажа и замены.

Отметка низа перемычки (четверти - лицевой вертикальной кладки из кирпича) окна должна совпадать с верхом корзины для наружных блоков кондиционеров – (+3,500) уточнить по факту.



Кондиционеры

Наружные корзины кондиционеров коммерческой части 2-го этажа (ул. Яшиной д.6, д.8)

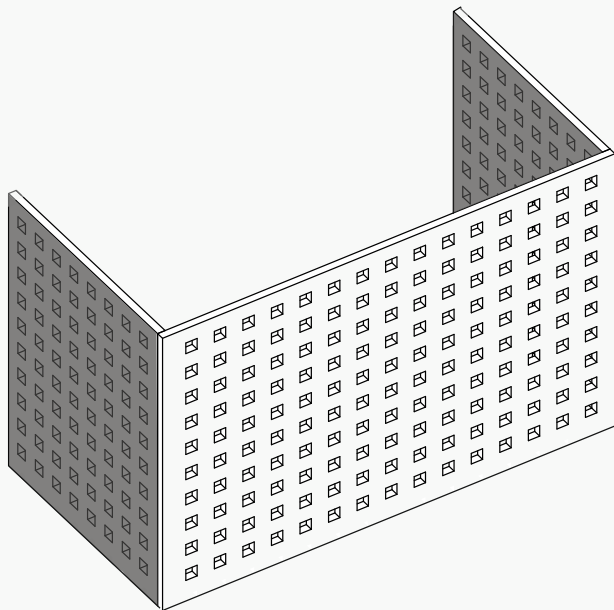


Кондиционер. Размеры внешнего блока 550х750х310 мм.
Корзина рассчитана на установку одного наружного блока для жилого помещения.
Корзина под кондиционер 700х1050х500 мм, вылет кронштейнов в зависимости от конструкции стены 420(280) мм.
Цвет RAL корзины–9004. Расстояние от корзины до фасада не менее 100 мм. Перфорация боковых и переднего экрана по типу Qg (квадратная перфорация с прямыми рядами отверстий 30х30 мм с шагом в 30 мм). Полимерно-порошковая заводское покрытие, цвет RAL указывается в соответствии с таблицей наружной отделки раздела «Архитектурные решения» проектной или рабочей документации. Конструктивные узлы корзины, крепления к стене и расчет на нагрузки выполняет



Кондиционеры

Расположение кондиционеров на плане 2-го этажа (ул. Яшиной д.6, д.8)

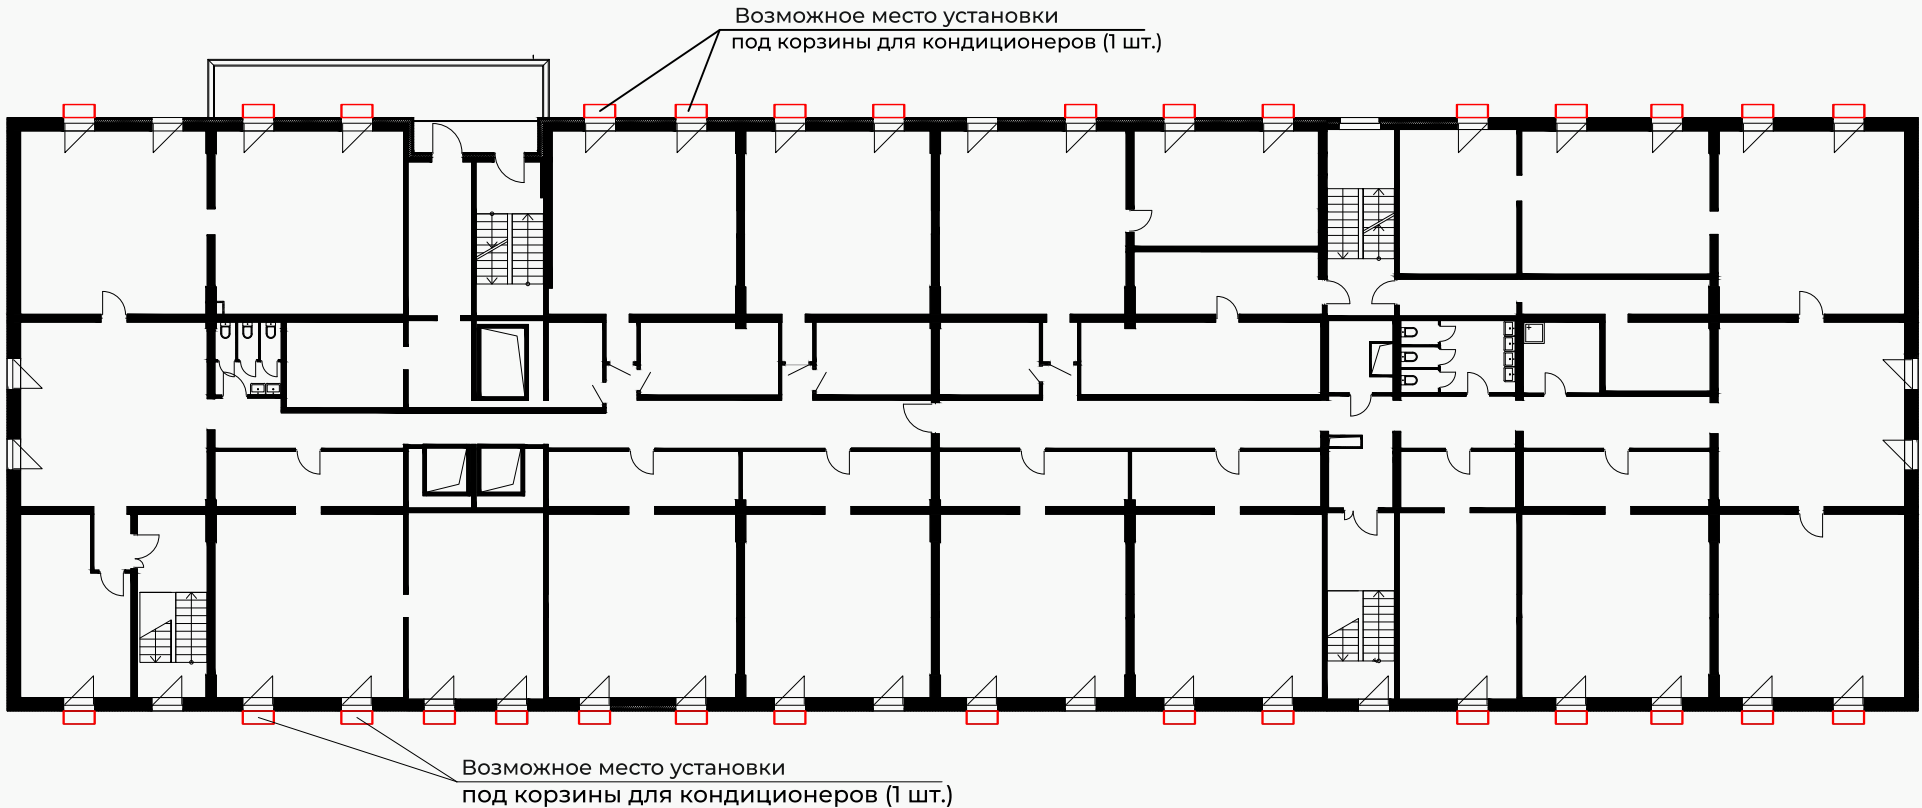


Кондиционеры

Расположение кондиционеров на фасадах (ул. Яшиной д.6, д.8)



Кондиционеры

Расположение кондиционеров на фасадах (ул. Яшиной д.6, д.8)

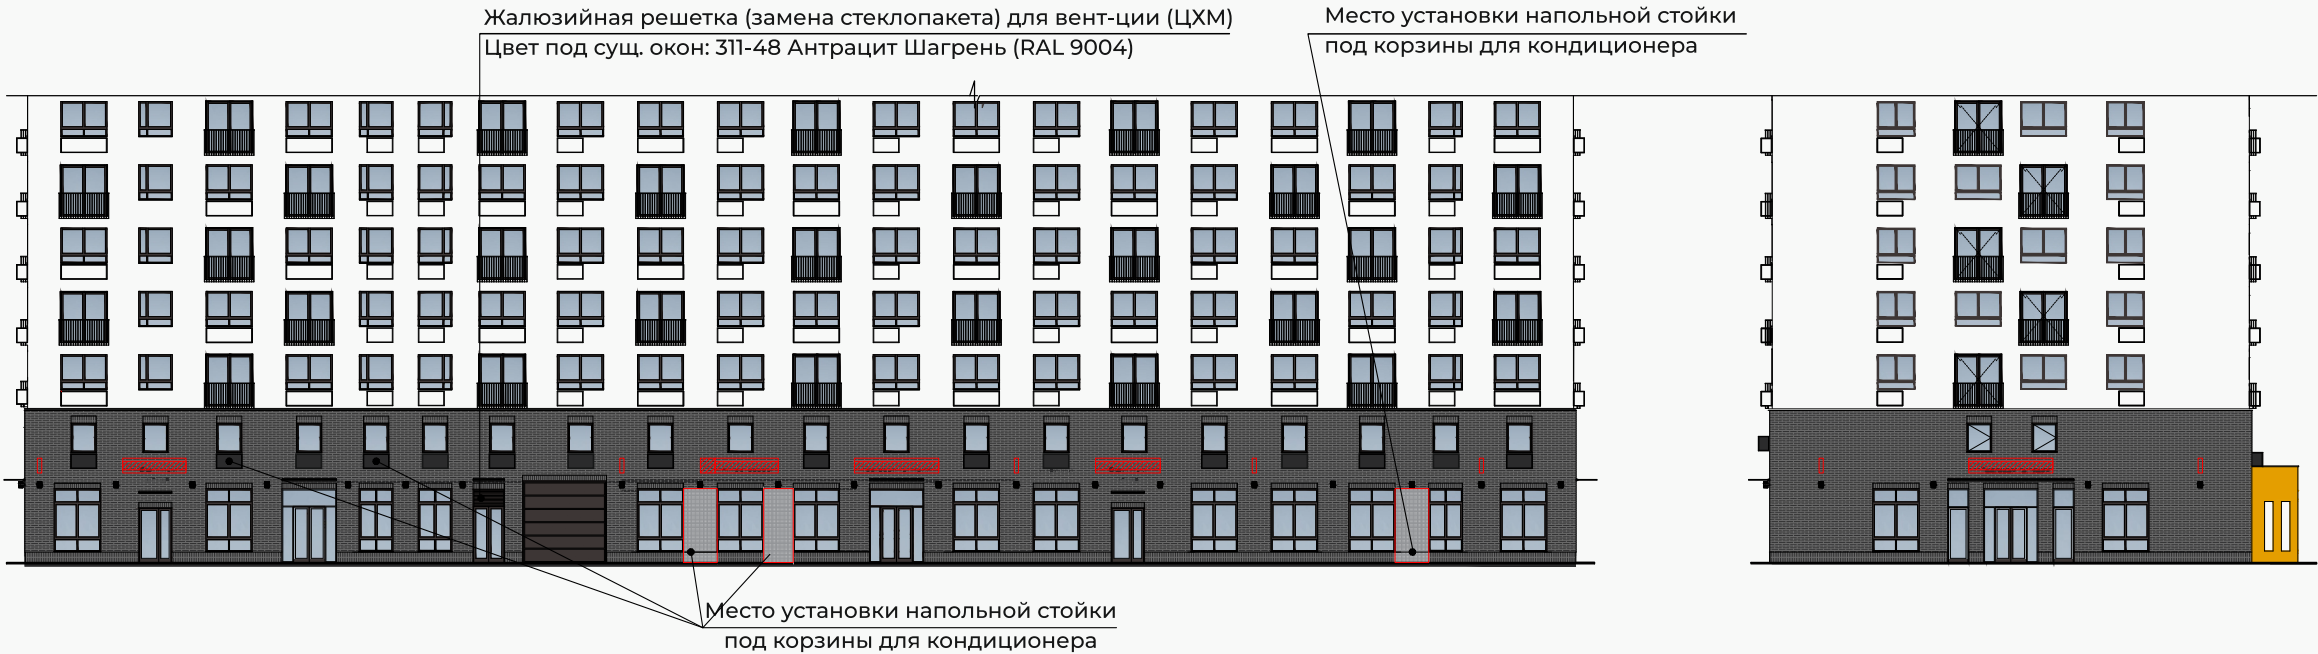


Кондиционеры

Схема корзины кондиционера 1-го этажа (ул. Яшиной д.6, д.8)



АксонOMETрическая схема корзины кондиционера (ул. Яшиной д.6, д.8)

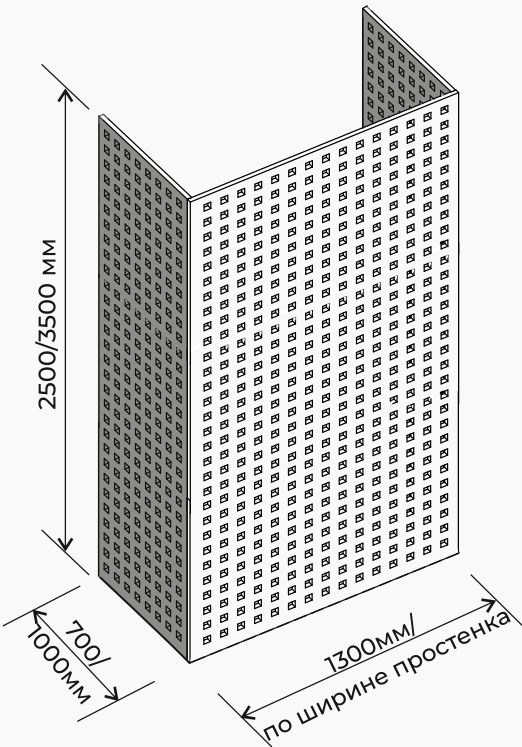



Цвет ламелей, перфорированных решеток корзин и наружных стоек под кондиционеры на фасадах из клинкерного кирпича принять RAL 9004 в соответствии с таблицей наружной отделки раздела «Архитектурные решения».

Габариты корзины кондиционера по ширине (1300/ либо по ширине простенка) и глубине (700/1000) определены по принятым габаритам применяемых наружных блоков



Кондиционеры

Сечение по стене с дверным проемом 1-го, 2-го этажей (ул. Яшиной д.6, д.8)

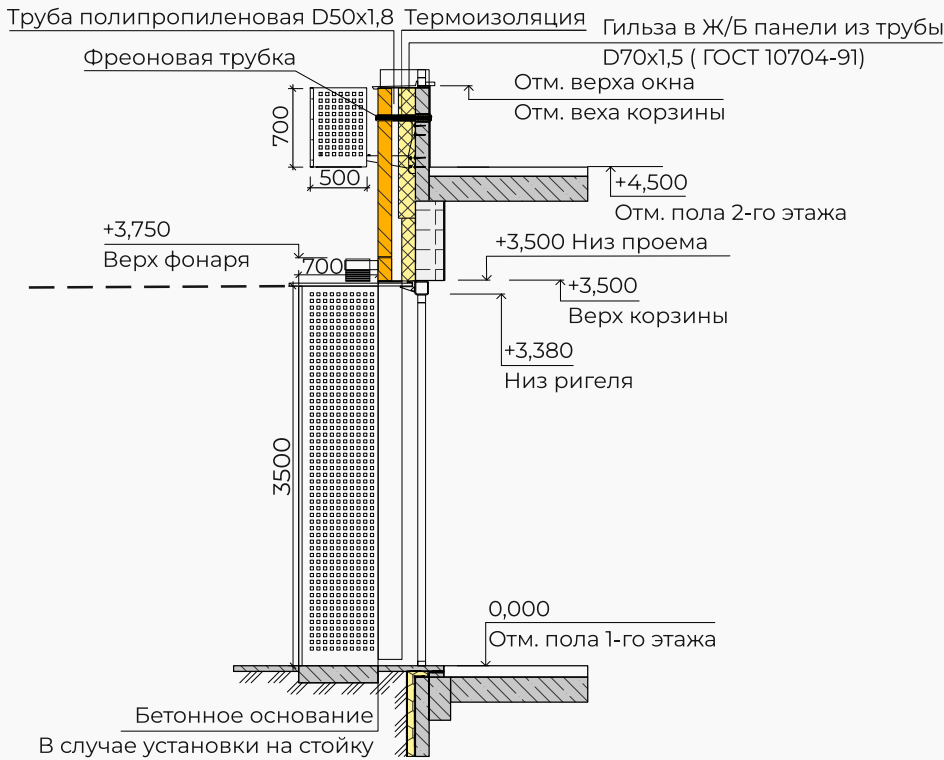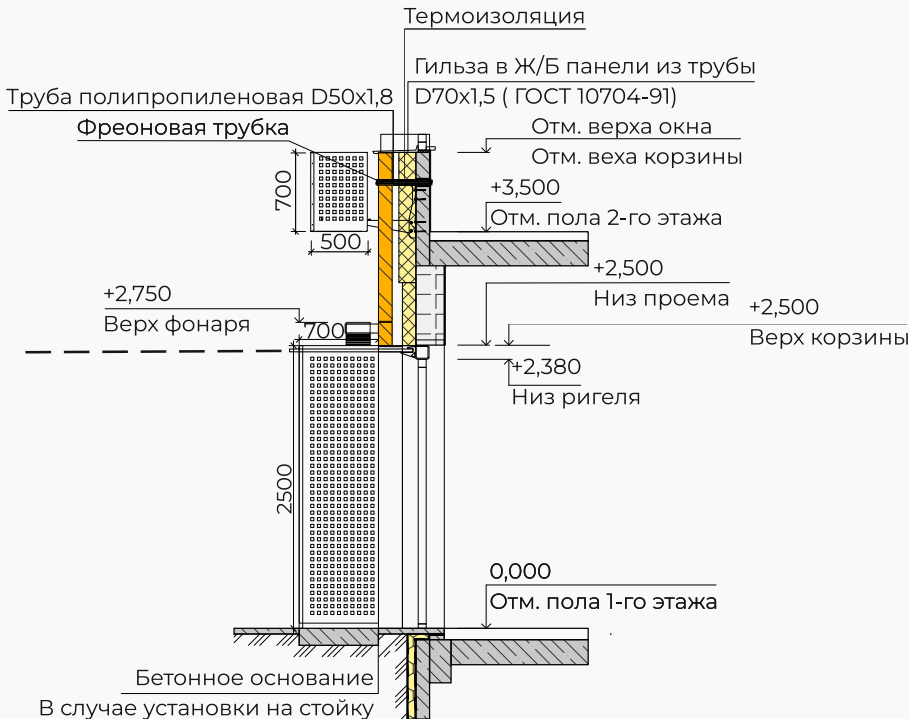


— — — — Отметка низа перемычки (четверти - лицевой вертикальной кладки из кирпича) окна должна совпадать с верхом корзины для наружных блоков кондиционеров - +2,500 (+3,500) уточнить по факту.
Конструкция металлических стоек - труба 60*60*3 мм по ГОСТ Р 54157-2010 обшитый перфорированным листом, аналогичным корзинам жилой части.
Габариты корзины кондиционера по ширине (1300/ либо по ширине простенка) и глубине (700/1000) определены по принятым габаритам применяемых наружных блоков кондиционеров, с целью удобства их монтажа, обслуживания, демонтажа и замены.



Кондиционеры

Сечение по входной группе с внутренним устройством ЦХЛ (ул. Яшиной д.2, д.4)

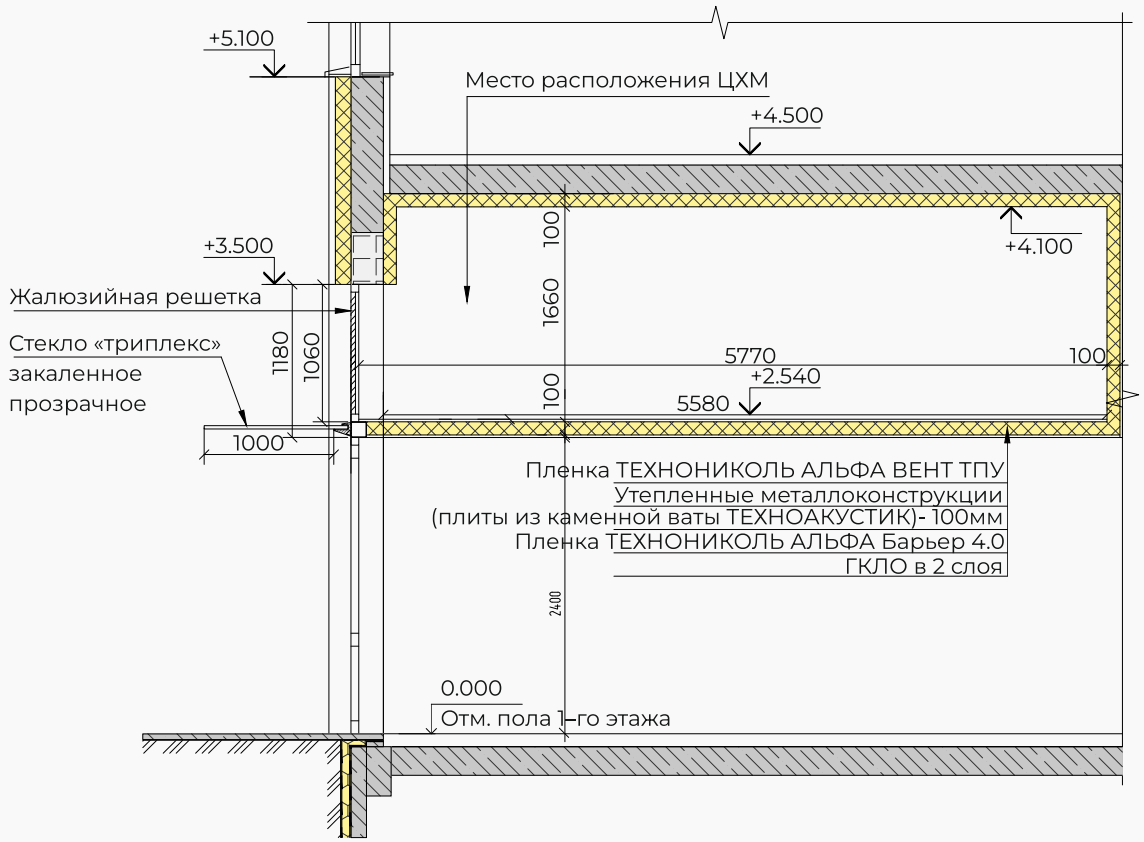


Внутренний короб для установки наружных блоков кондиционеров выполняется собственником/арендатором данного помещения
Заполнение вентиляционного проема выполнить инвентарной жалюзийной решеткой заводского изготовления из легких окрашенных металлоконструкций RAL 9004 (сигнально-черный)
Оборудование подбирается в зависимости от назначения помещения



Кондиционеры

Сечение по стене плана 2 этажа (ул. Яшиной д.2, д.4)

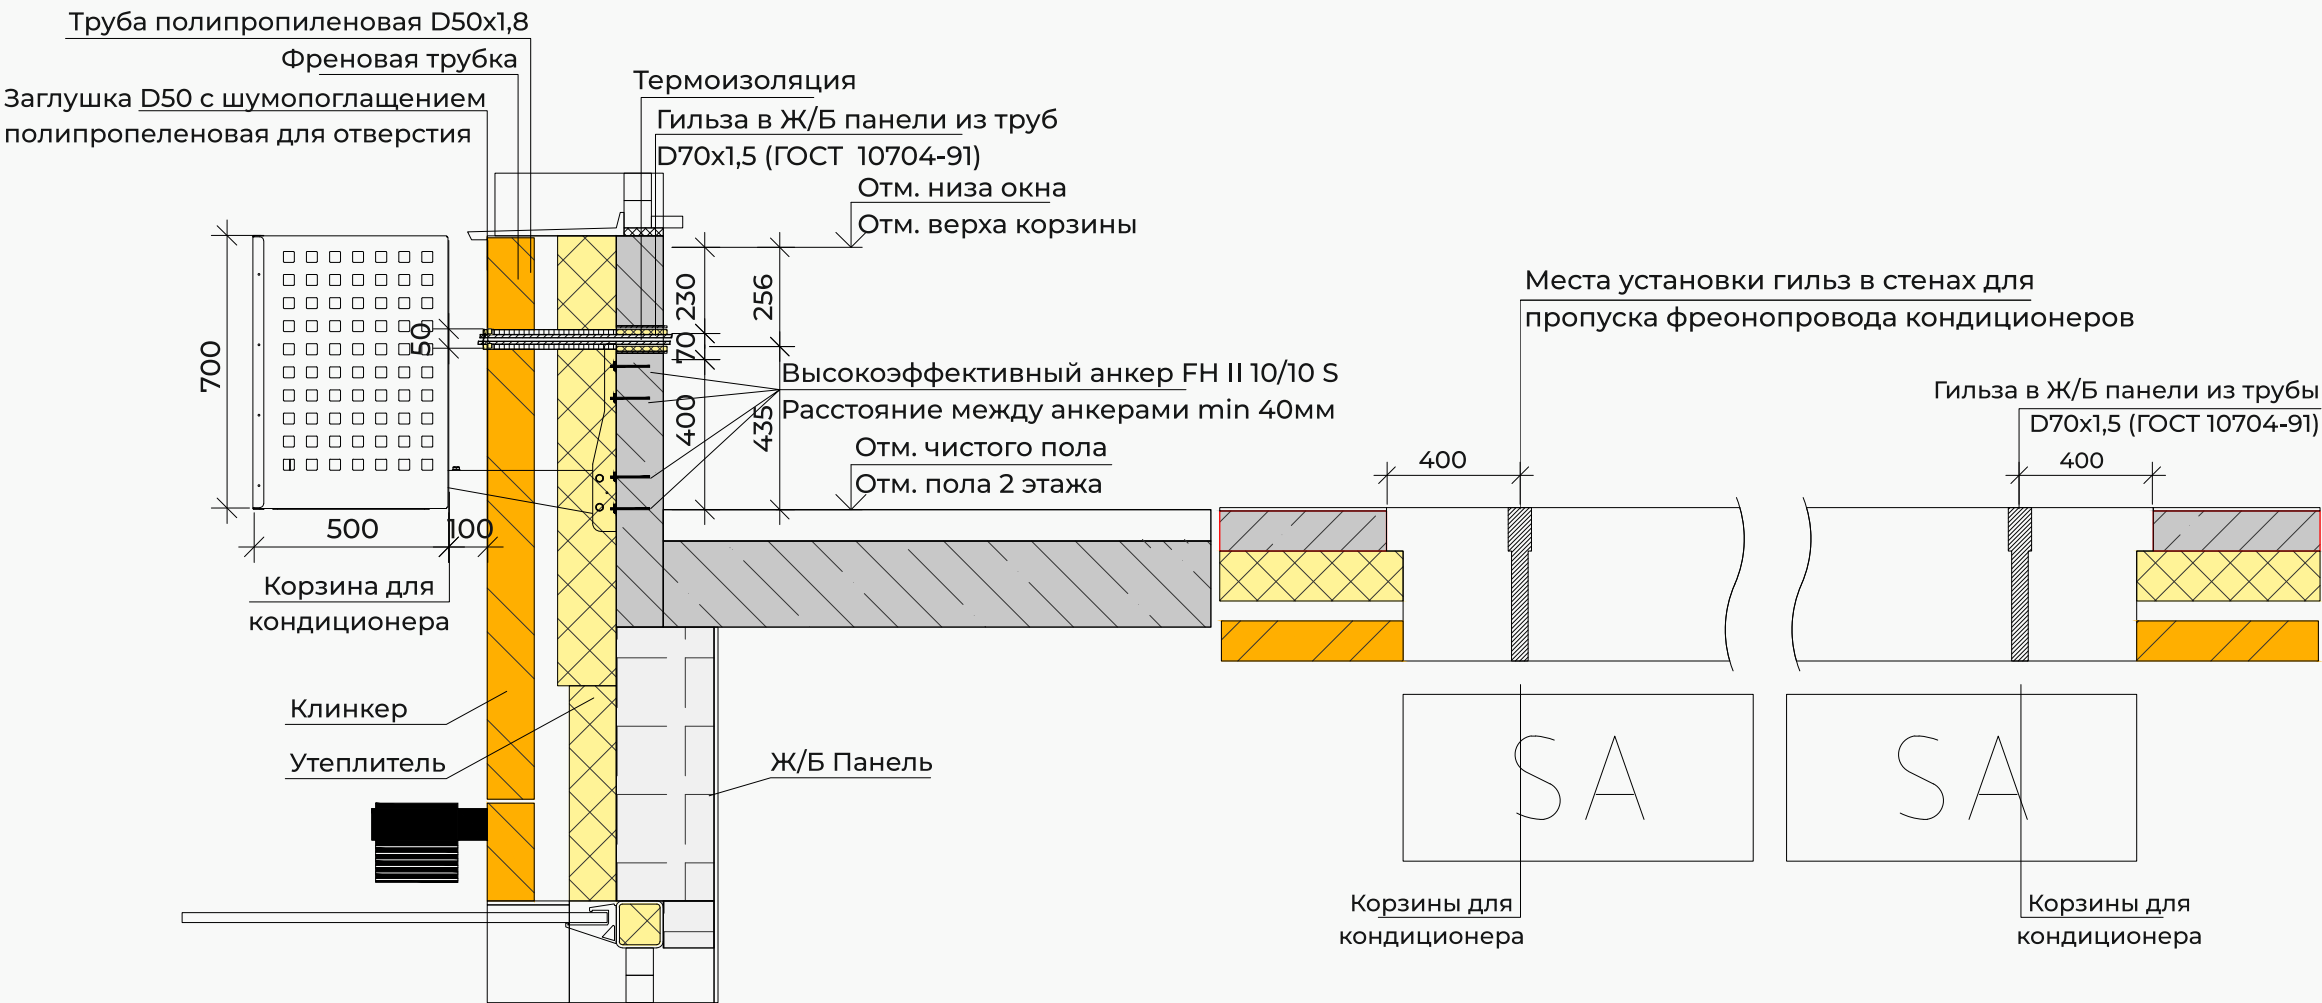

Дренаж наружного блока кондиционера осуществить через дренажную трубку на улицу



Кондиционеры

Фотофиксация (ул. Яшиной д.6, д.8)



Кондиционеры

Вывод конденсаторной трубки у кондиционера со стороны улицы (ул. Яшиной д.2, д.4)



Вывод конденсаторной трубки у кондиционера внутри здания (ул. Яшиной д.2, д.4)




Отвод конденсата от блока кондиционера произвести через дренажную трубку, закрытой кабель каналом в цвет прилегающей внутренней стены и с выводом на улицу сквозь стену. Отверстие под конденсаторную трубку устраивать со стороны улицы, в перекрестье кирпичных швов в пеноблоке.



Кондиционеры

Расположение кондиционеров на фасаде и плане (ул. Яшиной 2)

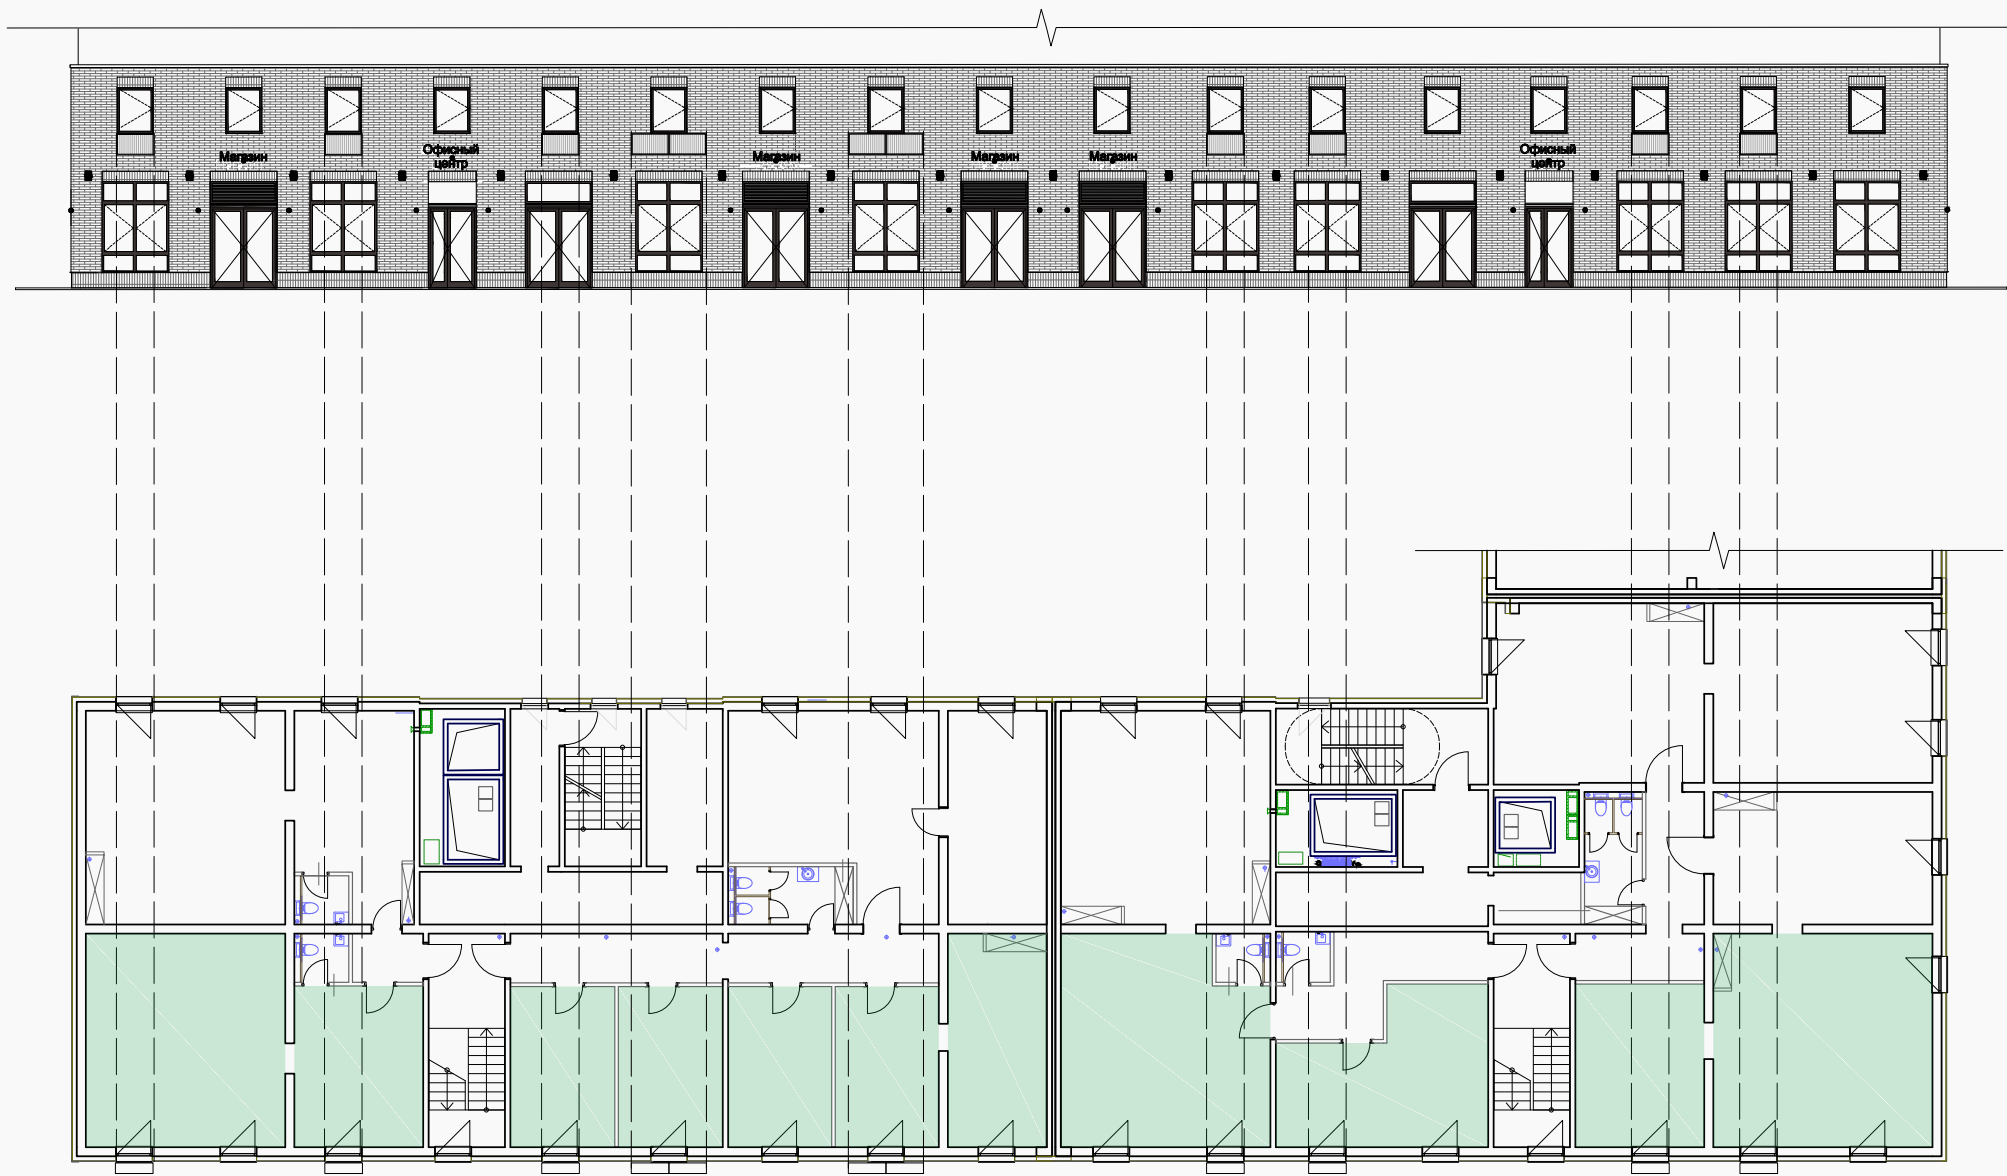


Кондиционеры

Расположение кондиционеров на фасаде и плане (ул. Яшиной 2)



Кондиционеры

Расположение кондиционеров на фасаде и плане (ул. Яшиной 2)

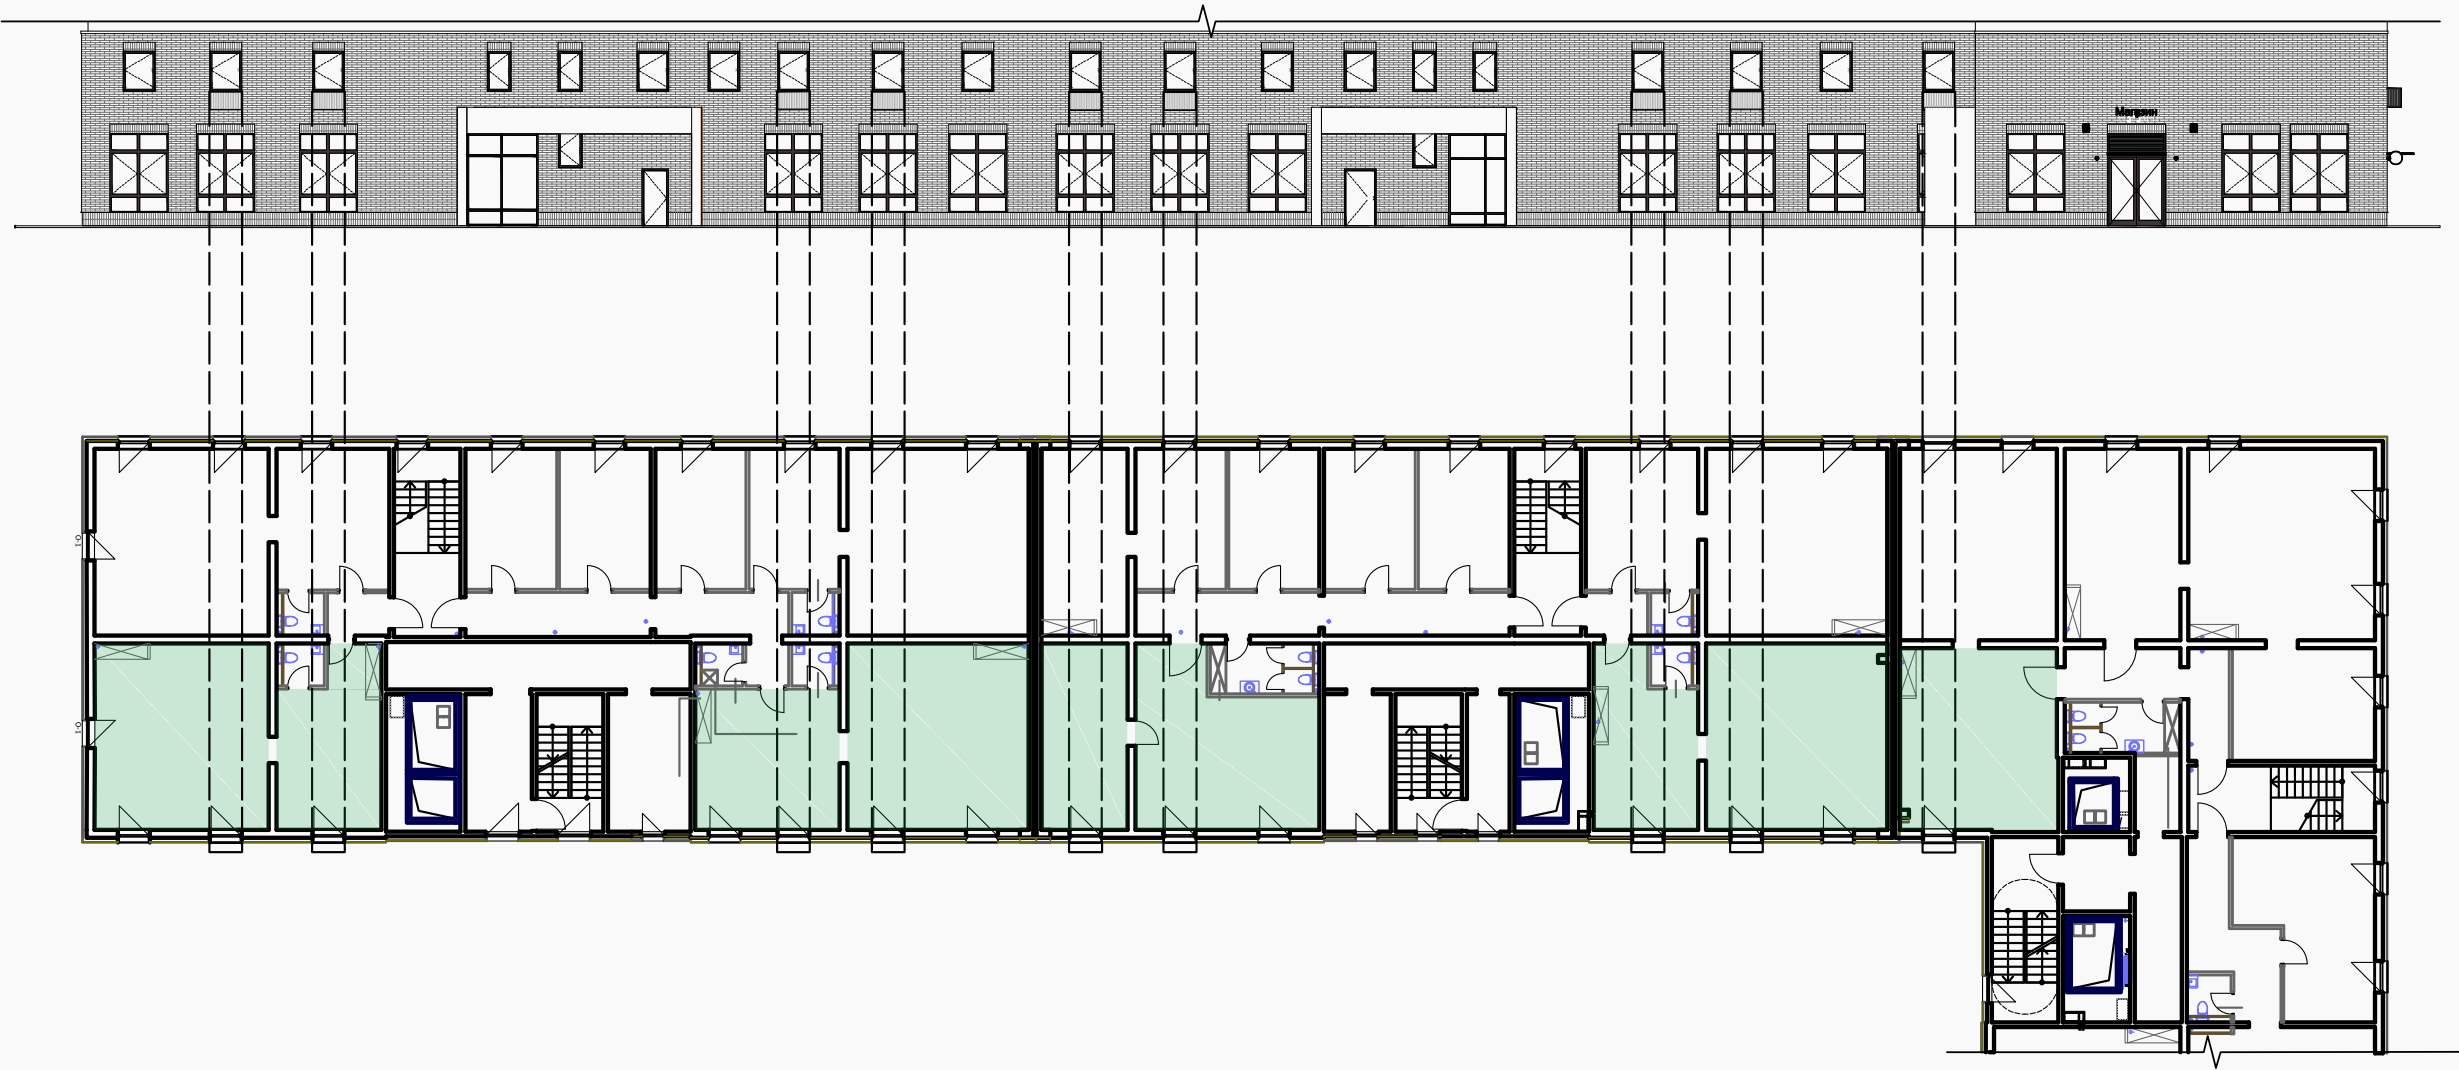


Кондиционеры

Расположение кондиционеров на фасаде и плане (ул. Яшиной 2)




Кондиционеры

Расположение кондиционеров на фасаде и плане (20стр)

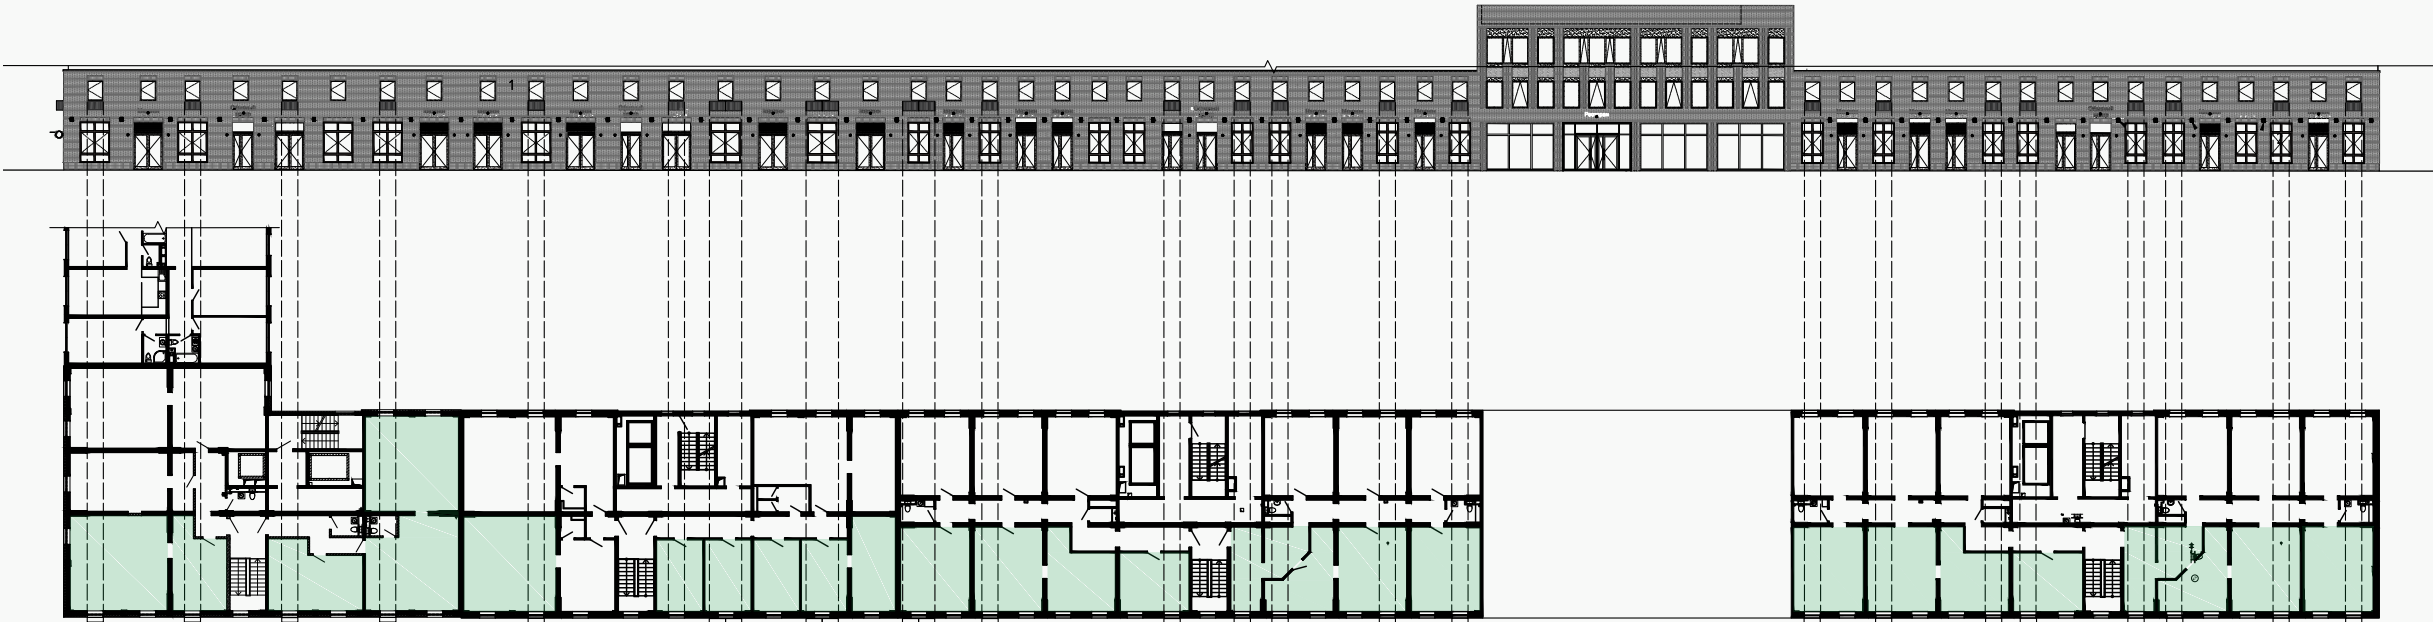


Кондиционеры

Расположение кондиционеров на фасаде и плане (20стр)

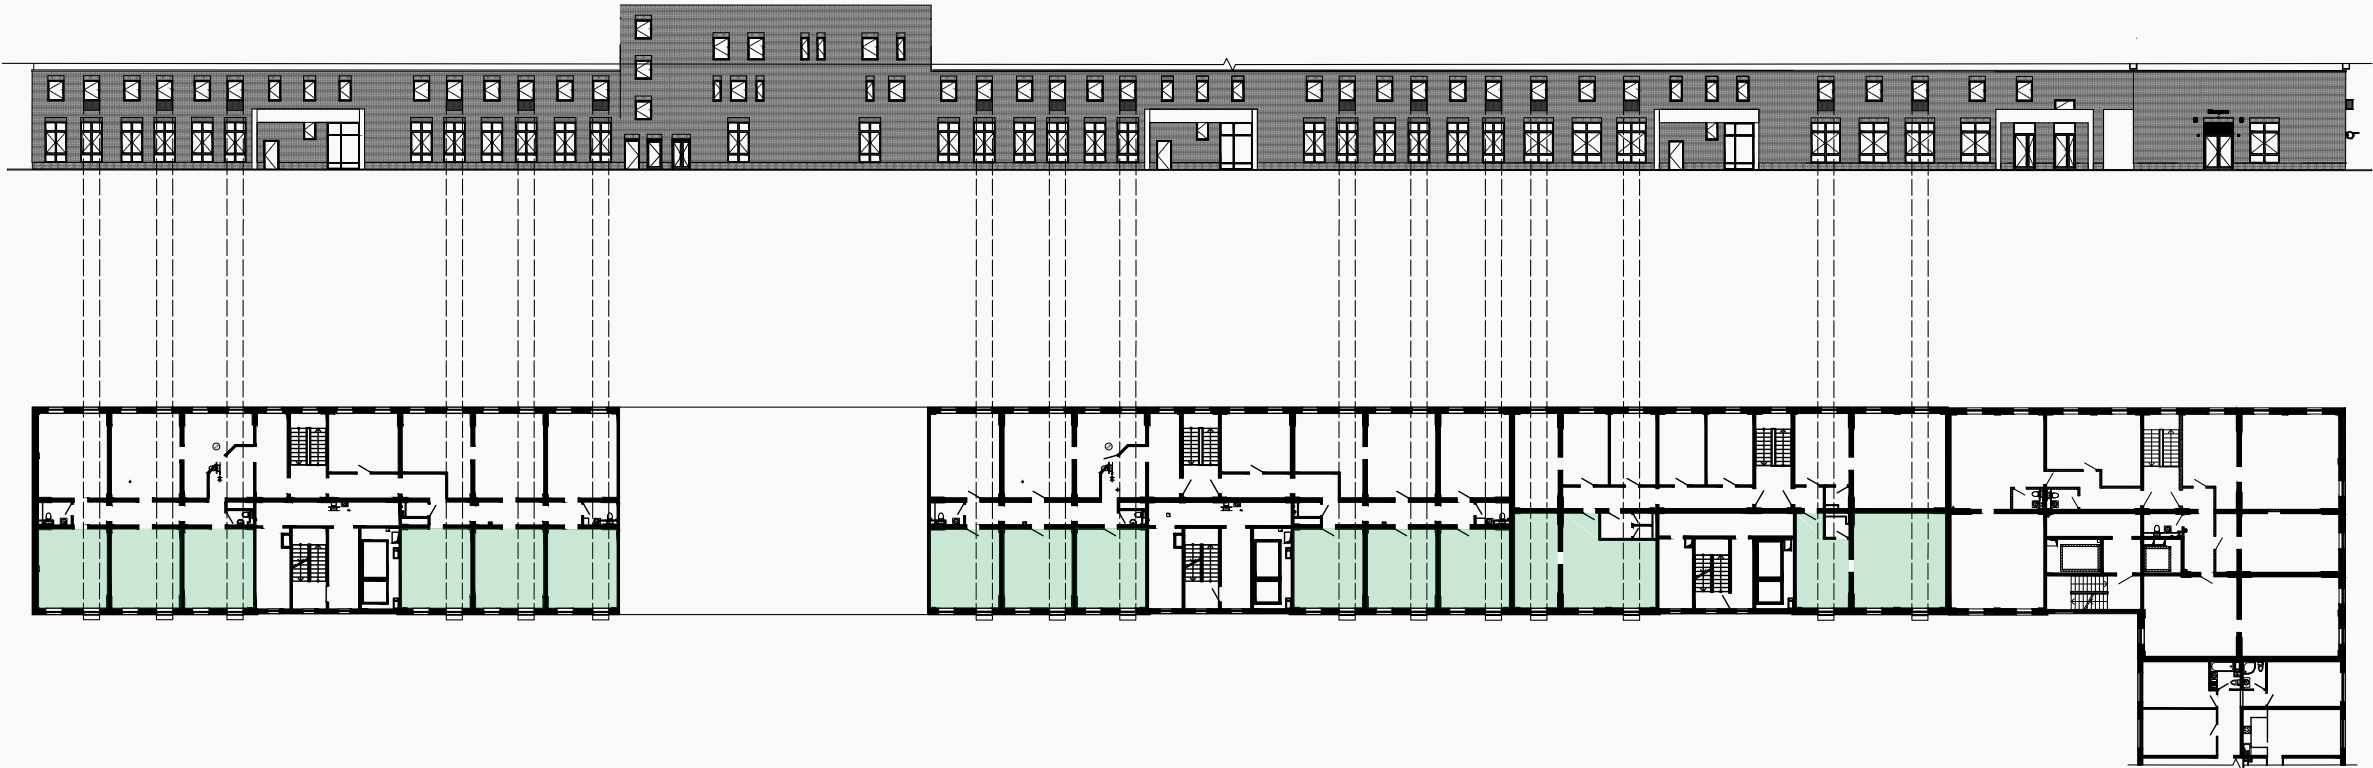

Кондиционеры

Расположение кондиционеров на фасаде и плане (20стр)

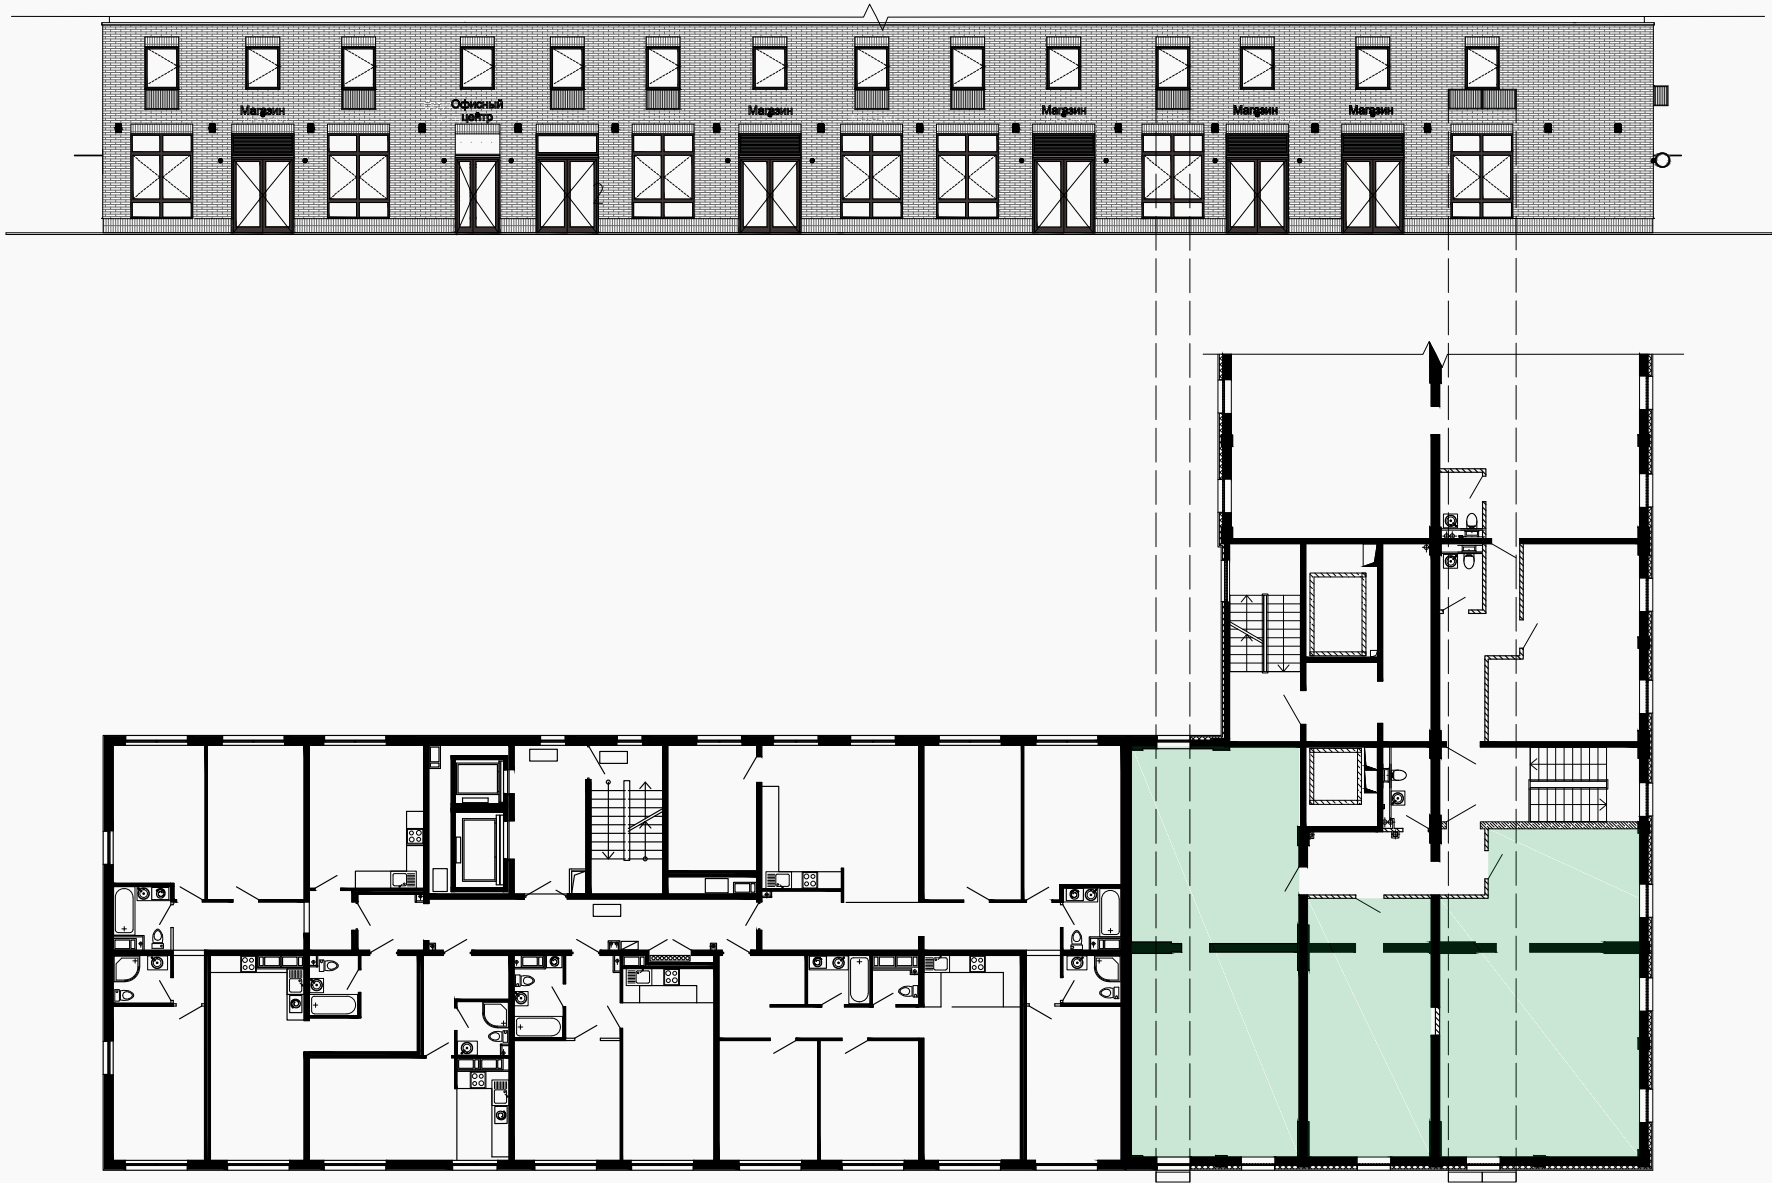


Кондиционеры

Наружные кондиционеры Жилая часть

Кондиционеры

Наружные корзины кондиционеров жилой части


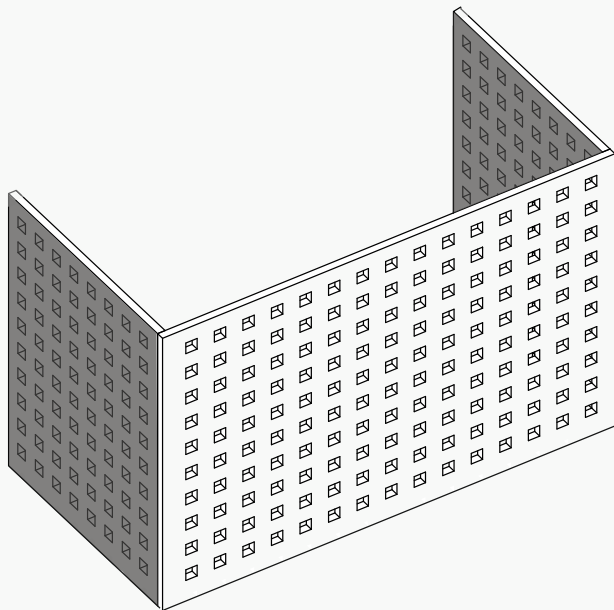


Кондиционер. Размеры внешнего блока 550x750x310 мм.
Корзина рассчитана на установку одного наружного блока для жилого помещения.
Корзина под кондиционер 700x1050x500 мм, вылет кронштейнов в зависимости от конструкции стены 420(280) мм.
Расстояние от корзины до фасада не менее 100 мм. Перфорация боковых и переднего экрана по типу Qg (квадратная перфорация с прямыми рядами отверстий 30x30 мм с шагом в 30 мм). Полимерно-порошковая заводское покрытие, цвет RAL указывается в соответствии с таблицей наружной отделки раздела «Архитектурные решения» проектной или рабочей документации. Конструктивные узлы корзины, крепления к стене и расчет на нагрузки выполняет компания-производитель изделия.



Кондиционеры

Сечение по стене плана типового этажа

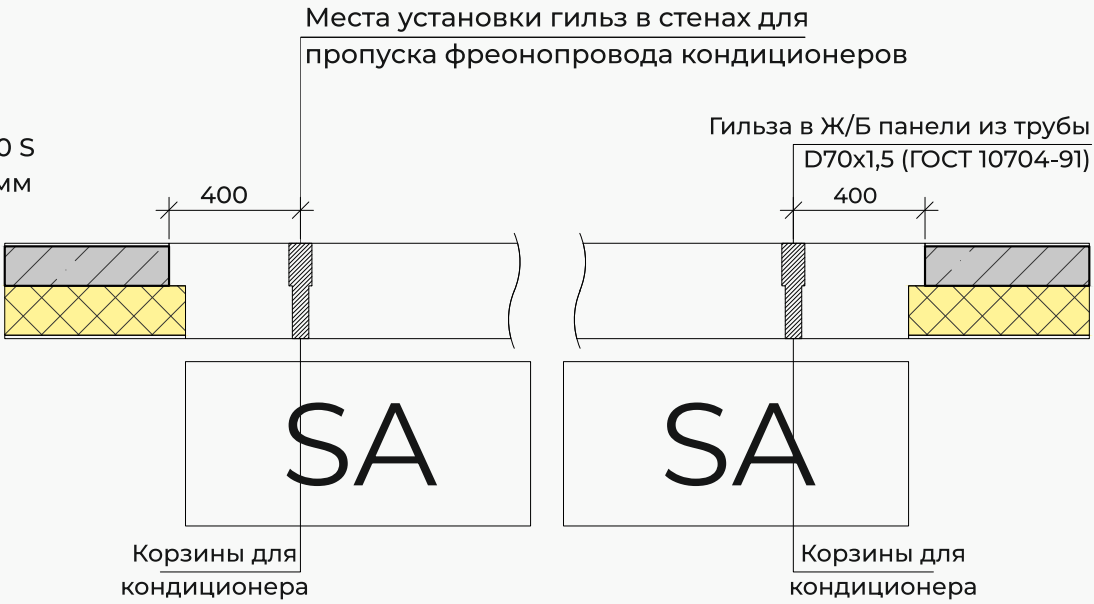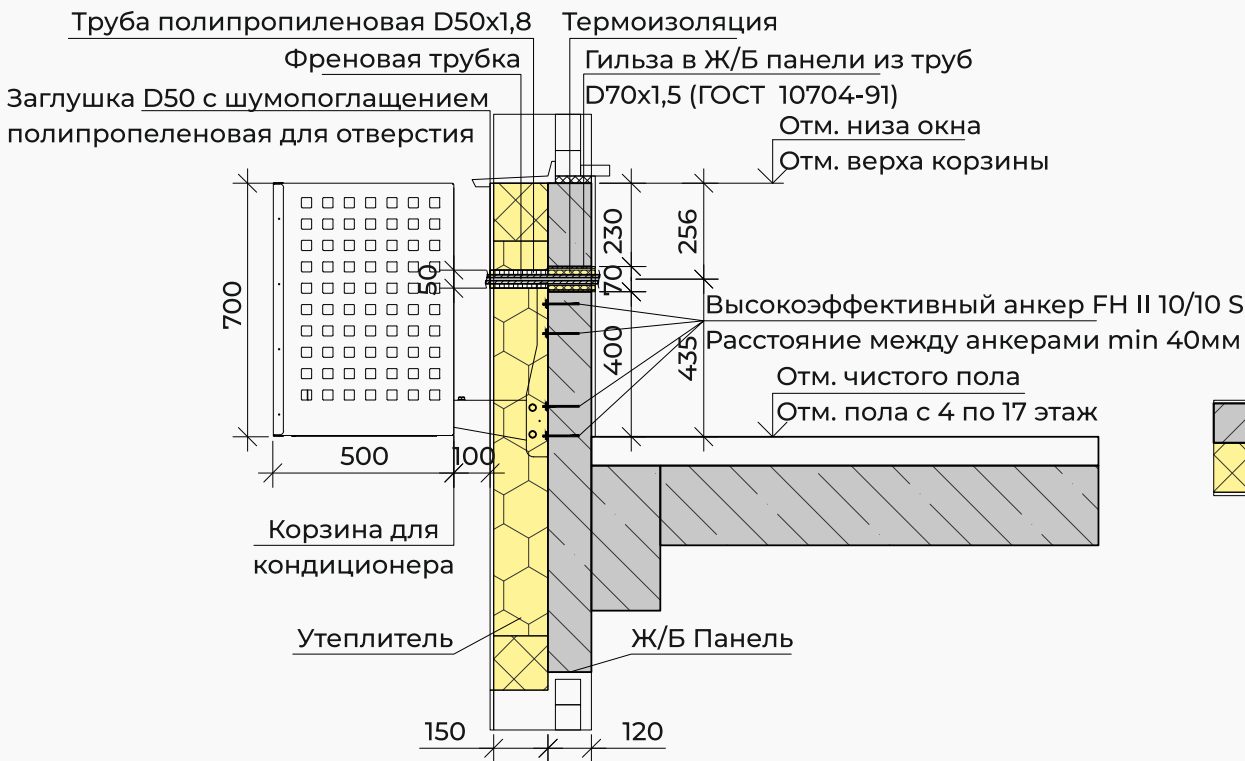

Кондиционеры

Принципиальная схема расположения холодоснабжения

